



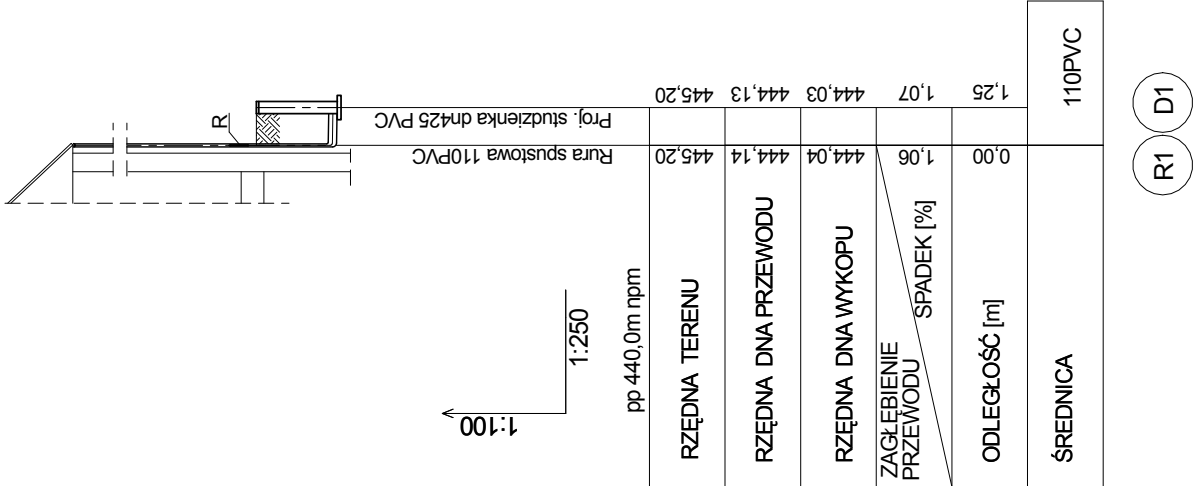


ŚREDNICA	110PVC
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00
SPADEK [%]	1.06
RZĘDNA DŃA WYKOPU	444.04
RZĘDNA DŃA PRZEWODU	444.14
RZĘDNA TERENU	445.20

R1 D1

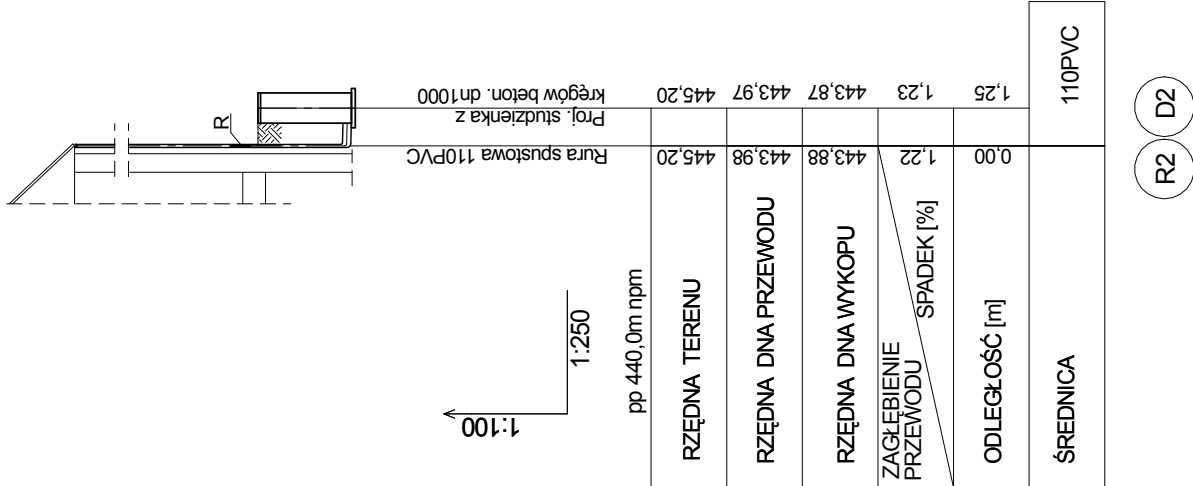

ŚREDNICA	110PVC
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00
SPADEK [%]	1.22
RZĘDNA DŃA WYKOPU	443.88
RZĘDNA DŃA PRZEWODU	443.98
RZĘDNA TERENU	445.20

R2 D2

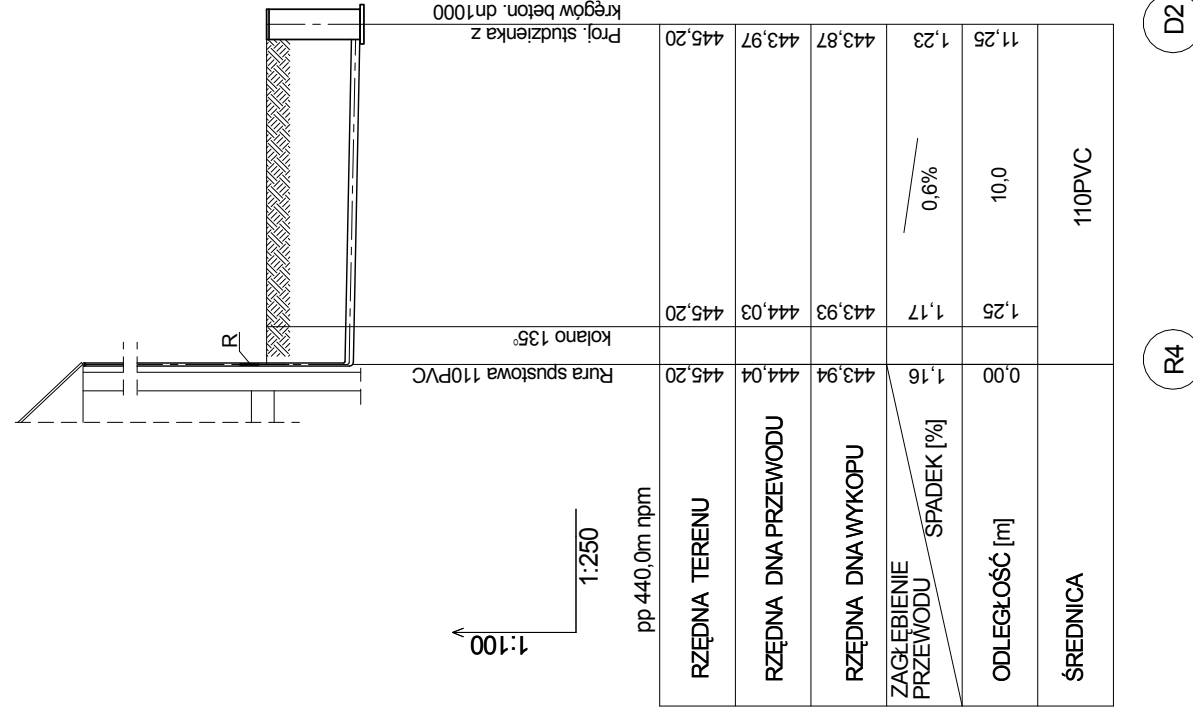

ŚREDNICA	110PVC
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00
SPADEK [%]	1.16
RZĘDNA DŃA WYKOPU	443.94
RZĘDNA DŃA PRZEWODU	444.03
RZĘDNA TERENU	445.20

R4

D2

Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel./fax 74 / 844-65-02

Obiekt: Budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z przyłączeniem wodociągowym, przyłączeniem kanalizacji sanitarnej, przyłączeniem kanalizacji deszczowej i wewnętrznej linii zasilającej w Jaczkowie - dz. nr 214/3, 215 obr. 5 Jaczków
Inwestor: Gmina Czarny Bór
ul. XXX-lecia PRL - 18
58-379 Czarny Bór

PROFIL ODWODNIENIA DACHU -
R1 - D1; R2 - D2; R4 - D2

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala
Projektant:	mgr inż. Małgorzata HOLEWA	NBGP.V. 7342/3/20/97	09.2012		1:100 1:250
Asystent:					Nr rys.
Sprawdz.					11