




|                      |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
| RZĘDNA TERENU        | 445,20 | 445,20 | 444,80 |
| RZĘDNA DNA PRZEWODU  | 443,42 | 443,40 | 443,00 |
| RZĘDNA DNA WYKOPU    | 443,32 | 443,30 | 442,90 |
| ZAGŁĘBIENIE PRZEWODU | 1,78   | 1,80   | 1,80   |
| SPADEK [%]           | 0,3%   | 10%    |        |
| ODLEGŁOŚĆ            | 0,00   | 5,5    | 4,0    |
| ŚREDNICA             | 32 PE  |        |        |

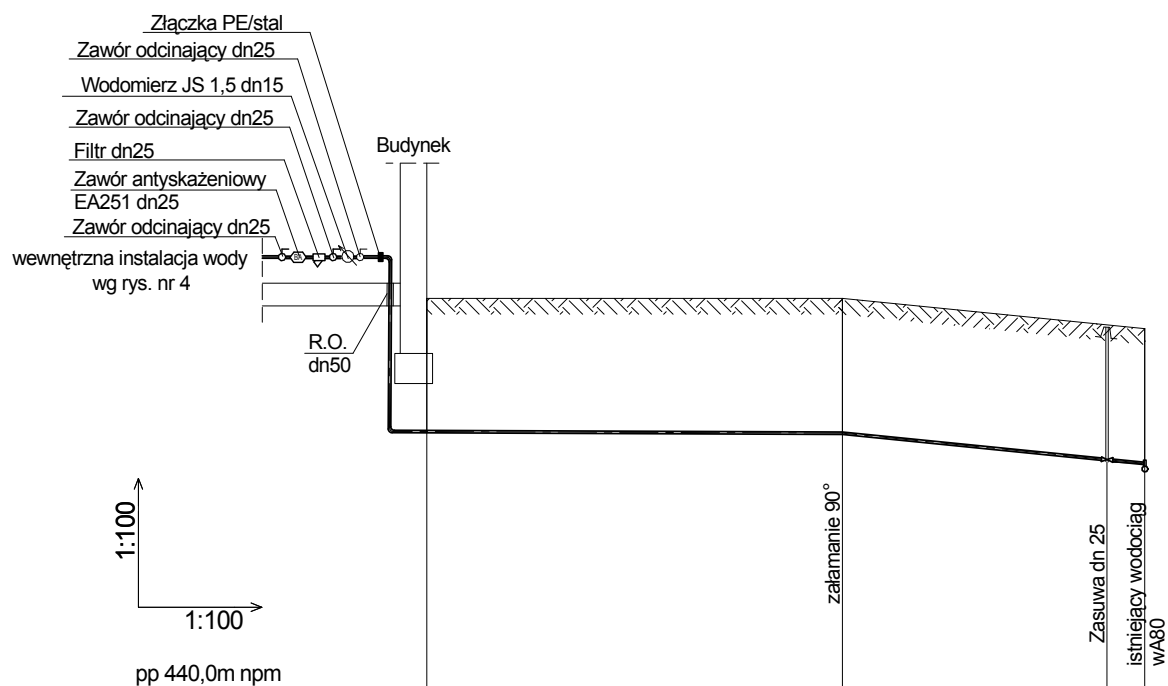

## Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych  
tel./fax 74 / 844-65-02

Obiekt: Budowa budynku świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z przyłączem wodociagowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem kanalizacji deszczowej i wewnętrznej linii zasilającej w Jaczkowie - dz. nr 214/3, 215 obr. 5 Jaczków  
 Inwestor: Gmina Czarny Bór  
 ul. XXX-lecia PRL 18  
 58-379 Czarny Bór

### PROFIL PRZYŁĄCZA WODY

|             | Imię i nazwisko            | Nr upraw.           | Data    | Podpis | Skala          |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------|--------|----------------|
| Projektant: | mgr inż. Małgorzata Holewa | NBGP.V-7342/3/20/97 | 09.2012 |        | 1:100<br>1:100 |
| Asystent:   |                            |                     |         |        | Nr rys.        |
| Sprawdz.    |                            |                     |         |        | 8              |