


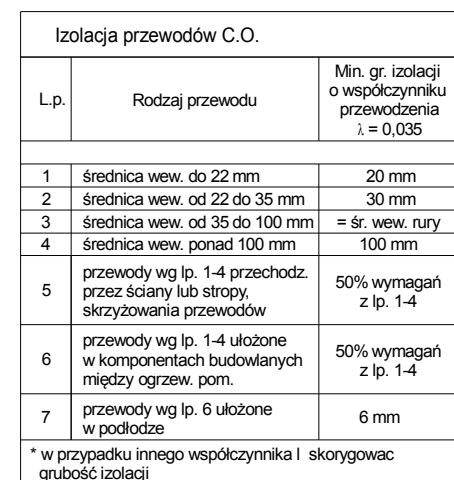

— - zasilanie instalacji C.O.
- - - - - powrót instalacji C.O.

1. Projektowaną instalację wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc
2. Rury wielowarstwowe PE-Xc należy prowadzić w ścianach i w zabudowie z płyt g-k i zaizolować termicznie
3. Grzejniki płytowe dolnozasilane zaworowe
4. Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne ze wstępną nastawą

 grafion PRACOWNIA PROJEKTOWA	Pracownia Projektowa "GRAFION" ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych tel. 74 / 844-65-02
Objekt: Termomodernizacja budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze Inwestor: Gmina Czarny Bór ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór	INSTALACJA OGRZEWCZA - RZUT PARTERU

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant branża sanit.	mgr inż. Małgorzata HOLEWA	NBGP.V- 7342/3/20/97	29.02.2016		Skala	1:100
Sprawdzający branża sanit.	inż. Piotr Bogdański	161/00/DUW	29.02.2016		Nr rys.	6
Asystent:	inż. Marzena Majerska				Nr str.	84