



SCHEMAT ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH DLA POTRZEB PODGRZEWACZY WODY
I OBWODÓW ADMINISTRACYJNYCH

ISTN. TABLICA OBWODÓW ADMINISTRACYJNYCH BUDYNKU
DO ROZBUDOWY O PONIŻSZE ZABEZPIECZENIA

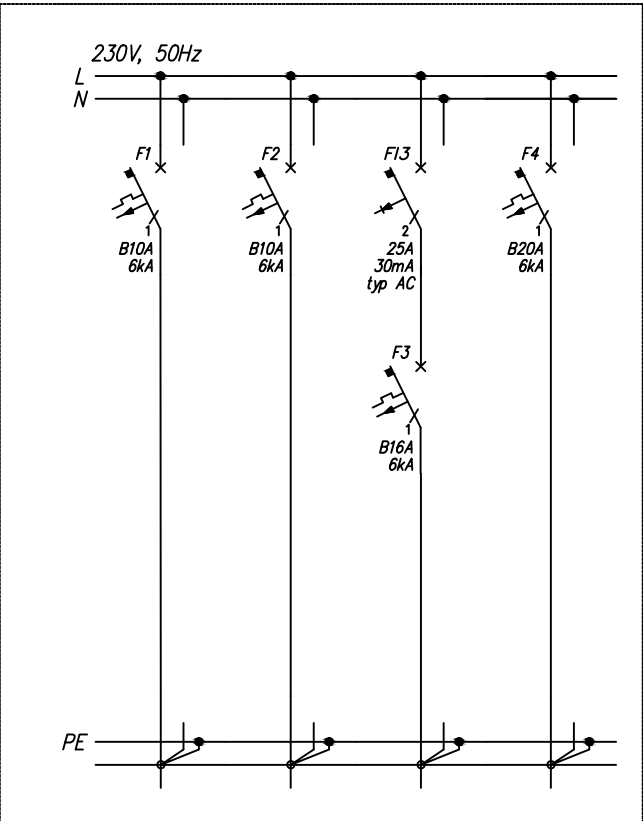


1	2	3	4
Oświetlenie korytarza	Gniazdo podgrzewacz wody	Gniazda	Zasilanie tablicy kotłowni TK piwnica
--	--	--	--
YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x4

ISTN. TABLICA TR3
DO ROZBUDOWY O PONIŻSZE ZABEZPIECZENIA

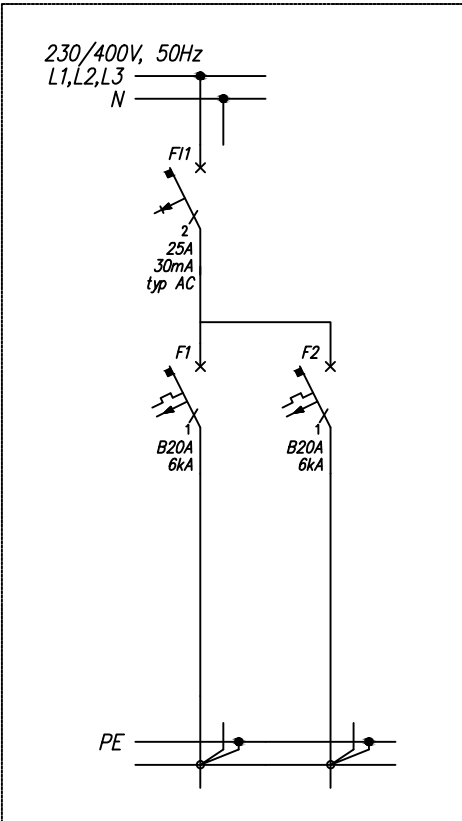


1	2
Gniazdo podgrzewacz wody	Gniazdo podgrzewacz wody
1,5	1,5
YDYżo	YDYżo
3x2,5	3x2,5

ISTN. TABLICA TR4
DO ROZBUDOWY O PONIŻSZE ZABEZPIECZENIA

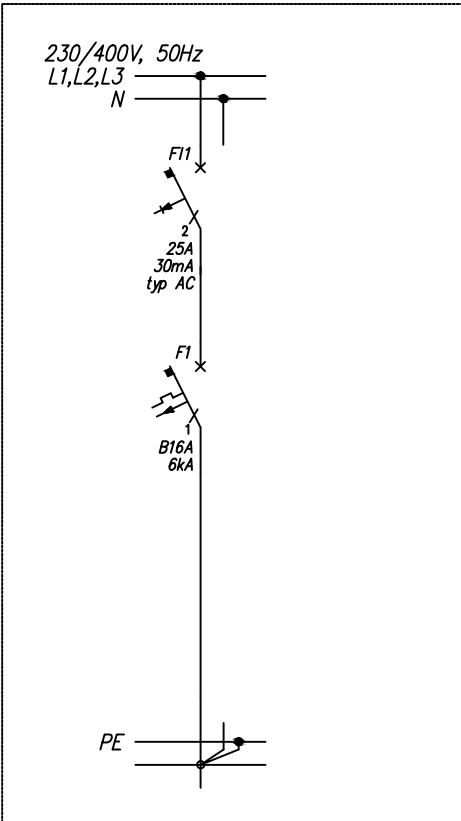

1
Gniazdo podgrzewacz wody
1,5
YDYżo
3x2,5

ISTN. TABLICA APTEKI
DO ROZBUDOWY O PONIŻSZE ZABEZPIECZENIA

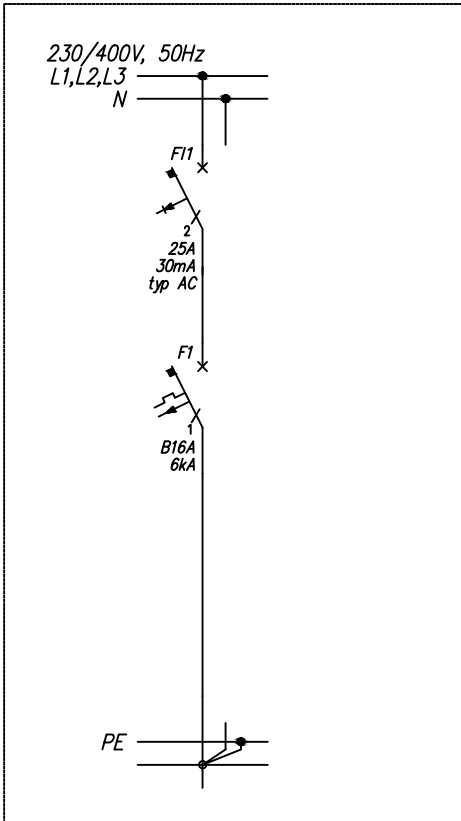

1
Gniazdo podgrzewacz wody
1,5
YDYżo
3x2,5

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Obiekt: Termomodernizacja budynku przy
ul. Kamiennogórskiej 22
w Czarnym Borze

Inwestor: Gmina Czarny Bór
ul. XXX-lecia PRL 18,
58-379 Czarny Bór

SCHEMAT ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH
DLA POTRZEB PODGRZEWACZY WODY
I OBWODÓW ADMINISTRACYJNYCH

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant branża elekt.	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	29.02.2016		Skala	-
					Nr rys	7E
					Nr str.	