


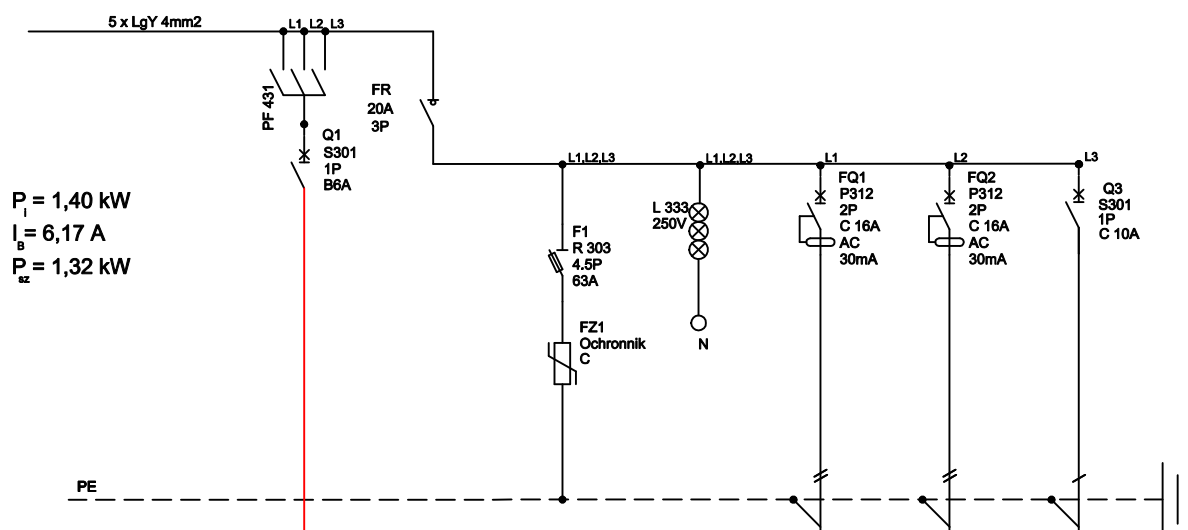

$P_i = 1,40 \text{ kW}$   
 $I_B = 6,17 \text{ A}$   
 $P_{sz} = 1,32 \text{ kW}$

| Oznaczenia aparatów | Q1                                   | FW                                         | F1                                      | L                           | FQ1                        | FQ2                        | Q2                         |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Oznaczenia obwodów  |                                      |                                            |                                         |                             |                            |                            | O1                         |
| Opis                | Zabezpieczenie wyłącznika pożarowego | Wyłącznik główny obwodów administracyjnych | Zabezpieczenie przepięciowe III stopień | Kontrola obecności napięcia | Zasilanie szafy PS         | Zasilanie szafy STV        | Zasilanie oświetlenia      |
| Moc [kW]            |                                      |                                            |                                         |                             | 0.2                        | 0.2                        | 0.3                        |
| Typ kabla           | HDGz 2x1.5mm <sup>2</sup>            |                                            |                                         |                             | YDYżo 3x2.5mm <sup>2</sup> | YDYżo 3x2.5mm <sup>2</sup> | YDYżo 3x1.5mm <sup>2</sup> |

Układ Sieci: TN-S

Ochrona od porażeni:  
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

| PROJEKT BUDOWLAN- WYKONAWCZY                                                                                                                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PRZEBUDOWY BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE                                                                                              |                        |
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY                                                                                                                    | SKALA - - - -          |
| SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY ADM                                                                                                                  | BRANZA:<br>ELEKTRYCZNA |
| DANE<br>INWESTORA: GMINA CZARNY BÓR<br>ul. XXX-lecia PRL 18 58-379 CZARNY BÓR                                                                   | NR RYSUNKU:<br>E-06    |
| ADRES<br>BUDOWY: Jaczków 22<br>dz. nr 284/5                                                                                                     | czerwiec 2017          |
| PROJEKTOWAŁ:<br>mgr inż.<br>Tomasz Knapik<br>MAP/0052/P00E/13                                                                                   | PODPIS:                |
| OPRACOWAŁ:<br>mgr inż.<br>Grzegorz Latocha                                                                                                      | PODPIS:                |
| Pracownia Projektowa "PIK"s.c.<br>Anna i Maciej PINDUROWIE<br>44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20<br>www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl |                        |