


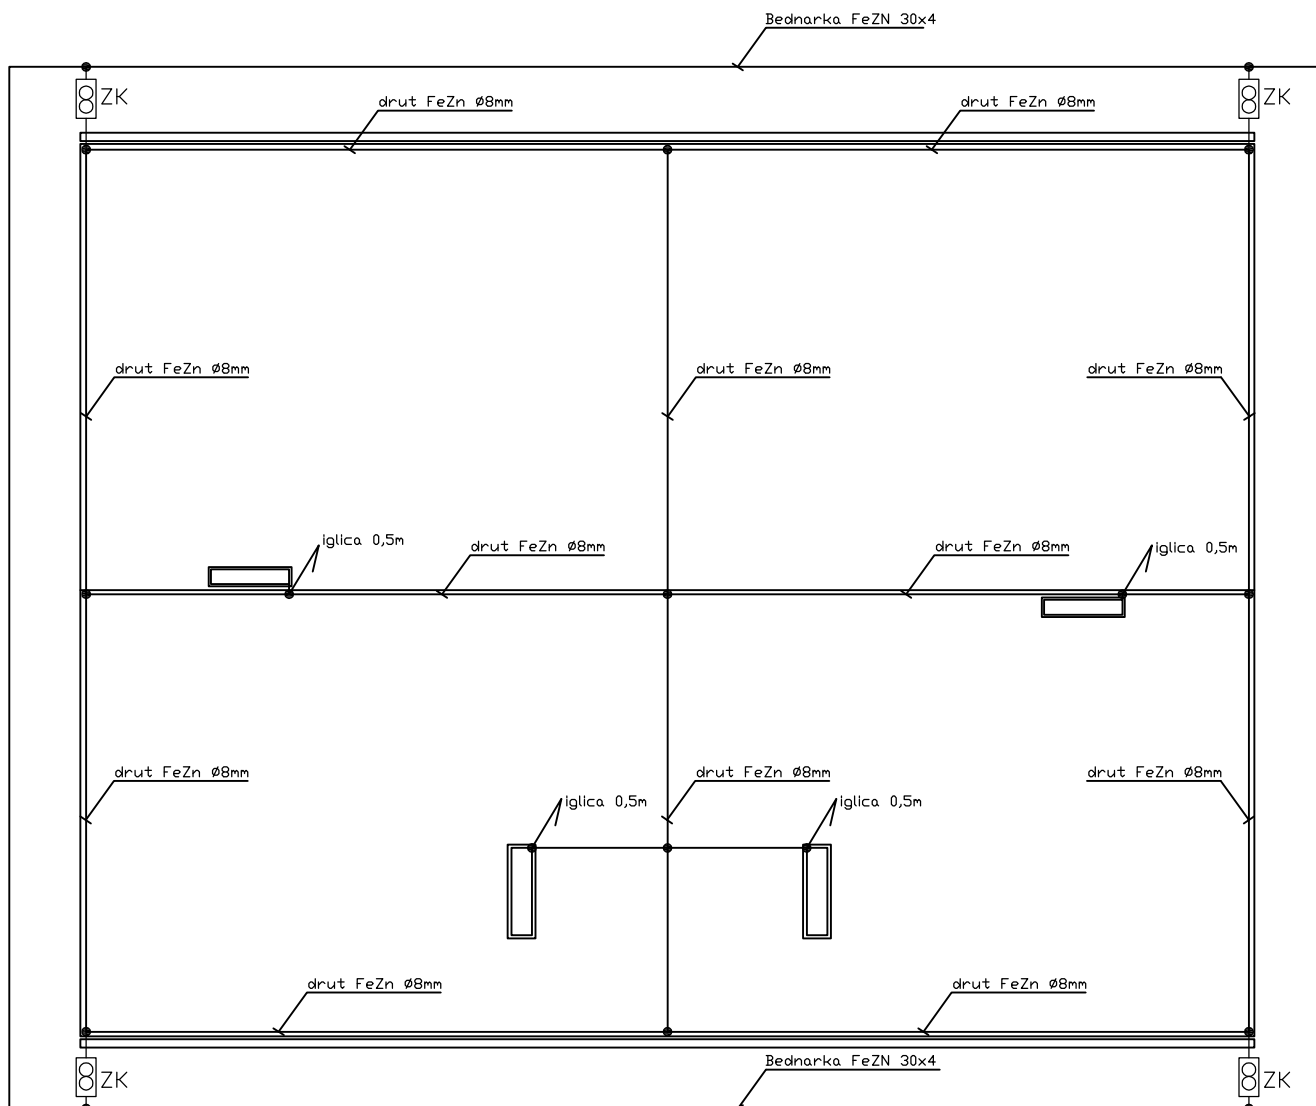

LEGENDA

	Projektowana złącze kontrolne na elewacji budynku
	Projektowane zwody poziome i pionowe z drutu FeZn Ø8mm
	Projektowana bednarka FeZn 30x4mm
	Złącza krzyżowe do połączenia zwodów z drutu FeZn Ø8mm

Uwaga:

- zwody poziome niskie wykonać z drutu FeZn Ø8mm,
- na częściach płaskich dachu stosować uchwyty betonowe, podstawy uchwytów kleić lepiszczem do papy
- rozstaw uchwytów na trasie zwodów poziomych dachu papowego ma wynosić ok. 1m
- przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn Ø8mm prowadzić na ścianach zewnętrznych w rurach instalacyjnych niepalnych pod ociepleniem,
- połączyć kominy i inne części metalowe do instalacji odgromowej dachu,
- złącza kontrolne w puszkach zabudować na elewacji obiektu na wysokości 1,2–1,6 m
- uziom należy wykonać jako fundamentowy łącząc stalowe elementy zbrojenia fundamentów

INWESTBUD

**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant br. inst. elektryczne	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03		Data:
Asystent br. inst. elektryczne	mgr inż. Krzysztof Leszczyński			07.2013r.
Sprawdzający br. inst. elektryczne	mgr inż. Adam Hołysz	NBGP.V 7342/3/20/96		Skala:
				1:100
Zadanie:	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych zlokalizowanego przy ul. XXX-lecia PRL 51 w Czarnym Borze			Stadium:
Inwestor:	Gmina Czarny Bór ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór			PW
Tytuł rys.:	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA - RZUT DACHY			Nr rys.:
				7/IE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerwany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej