




UWAGI:

1. Na podsypkę, obsypkę i zasypkę stosować grunt przyjęty do obliczeń statycznych zachowując wymagany wskaźnik zagęszczenia systematycznie kontrolując za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. penetrometr). Zastosować piasek gruby i średni bardzo dobrze uziarniony
2. Zachować szczególną ostrożność przy układaniu i zagęszczaniu obsypki w obszarze do linii sprężynowania, aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia
3. Zagęszczenie obsypki wykonać jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu

Lp.	DN (mm)	Rodzaj rury	Szerokość wykopu	Is
1	200–250	PVC–U SN8	110	98
2	315–400	PVC–U SN8	120	98

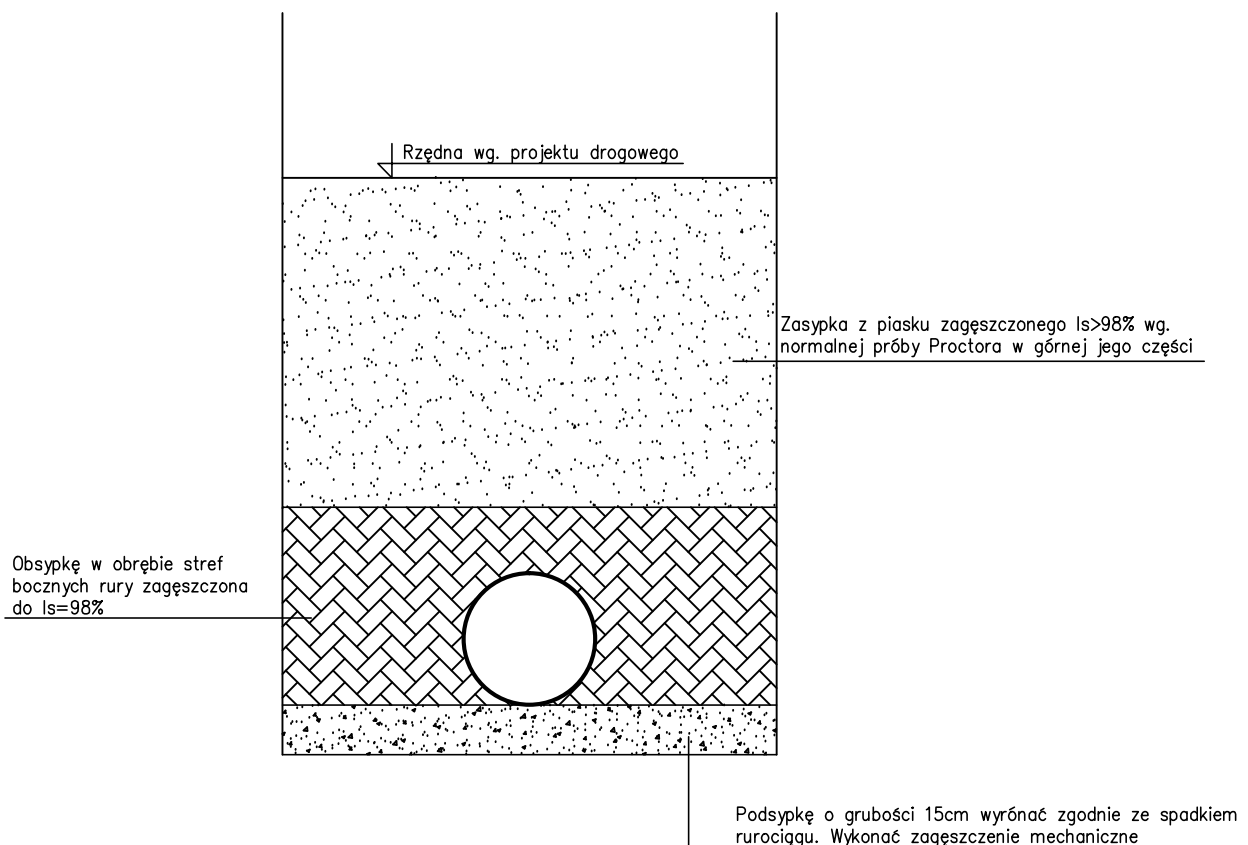

**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	GT.II–83 464–22/76		Data: 11.2013
Asystenci:	mgr inż. Maciej Rogowski			Stadium: PW
Temat:	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Bórze			Skala:
Inwestor:	Gmina Czarny Bór ul. XXX-lecia PRL 18; 58–379 Czarny Bór			Nr rys.: 8
Tytuł rys.:	Przekrój posadowienia rury			