


Schemat studni rewizyjnych bez osadnika z pierścieniem odciążającym

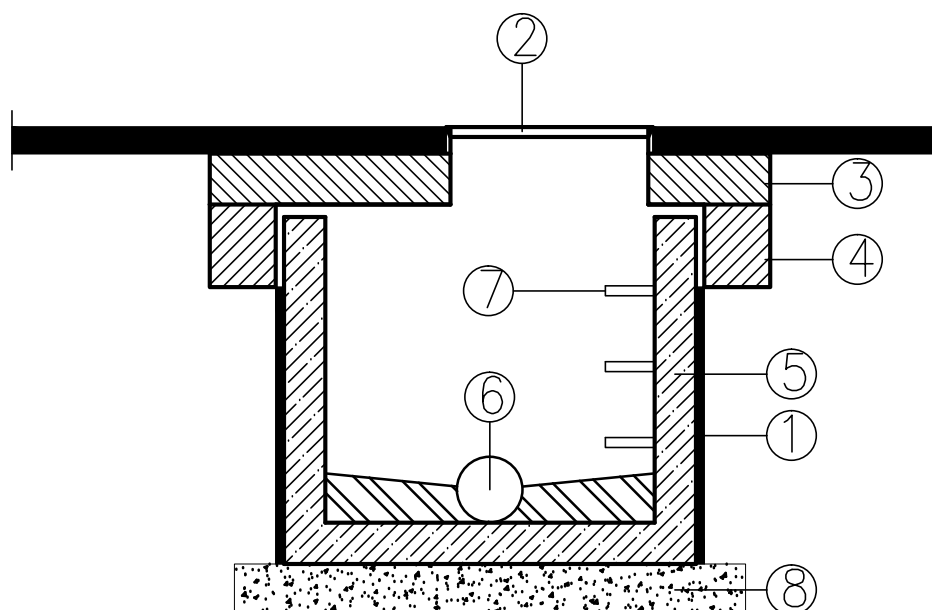

LEGENDA

1. Izolacja 2xAbizol
2. Właz żeliwny typu ciężkiego z zamkiem zatraskowym w klasie D400 (właz betonowy)
3. Płyta pokrywowa
4. Pierścień odciążający
5. Kręgi studzienne
6. Przewód kanalizacji sanitarnej PVC klasie SN8
7. Żeliwne stopnie złazowe
8. Podsyпка piaskowa o gr. 15cm

UWAGA:

W studniach zastosować tuleje przejścia szczelnego.



**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	GT.II-83 464-22/76		Data: 11.2013
Asystenci:	mgr inż. Maciej Rogowski			Stadium: PW
Temat:	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Borze			Skala:
Inwestor:	Gmina Czarny Bór ul. XXX-lecia PRL 18; 58-379 Czarny Bór			Nr rys.: 9
Tytuł rys.:	Schemat studni rewizyjnych bez osadnika z pierścieniem odciążającym			