


IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA

INSTALACJA NA WYPOSAŻENIU KONTENERA

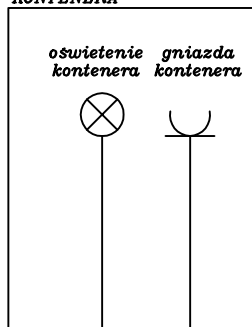

Rozdzielnica kontenera dostarczana z wyposażeniem kontenera


pompa WZA przy ujęciu wodu 1,1kW 400V




pompa WZA przy ujęciu wodu 1,1kW 400V



Szafa zasilająco sterująca UZS wg typowych rozwiązań producenta pomp

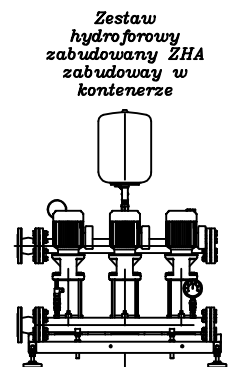

Szafa zasilająco sterująca agregaty pompowe wg typowych rozwiązań producenta pomp

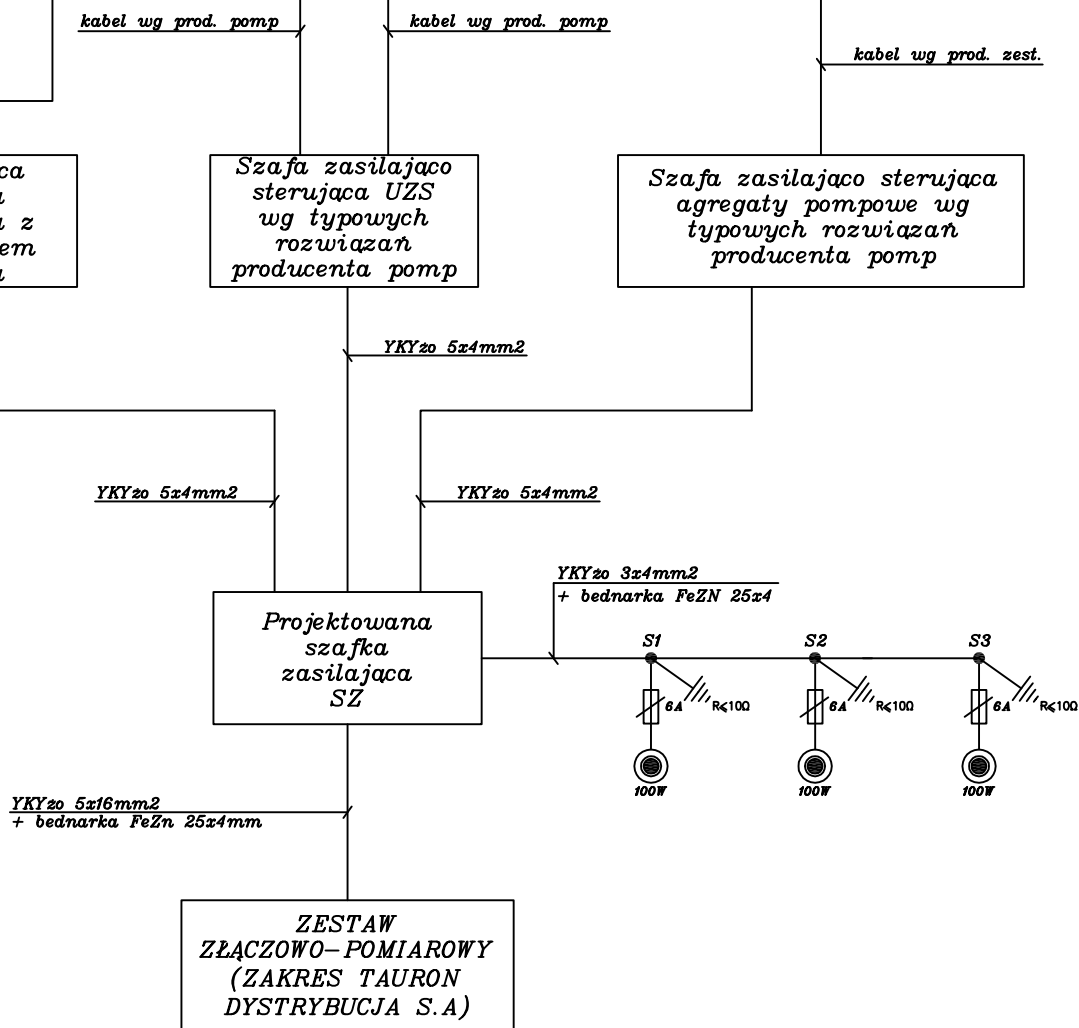

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant br. inst. elekt.	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	Data:
Asystent br. inst. elekt.	mgr inż. Krzysztof Leszczyński		01.2014r.
Zadanie:	Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze (Dz. nr 10/3, obr. nr 2 Czarny Bór)		Skala:
Inwestor:	Gmina Czarny Bór Ul. XXX-lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór		–
Tytuł rys.:	IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA		Stadium: PB
			Nr rys.: 6

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej