


ELEWACJA SZAFKI SZ

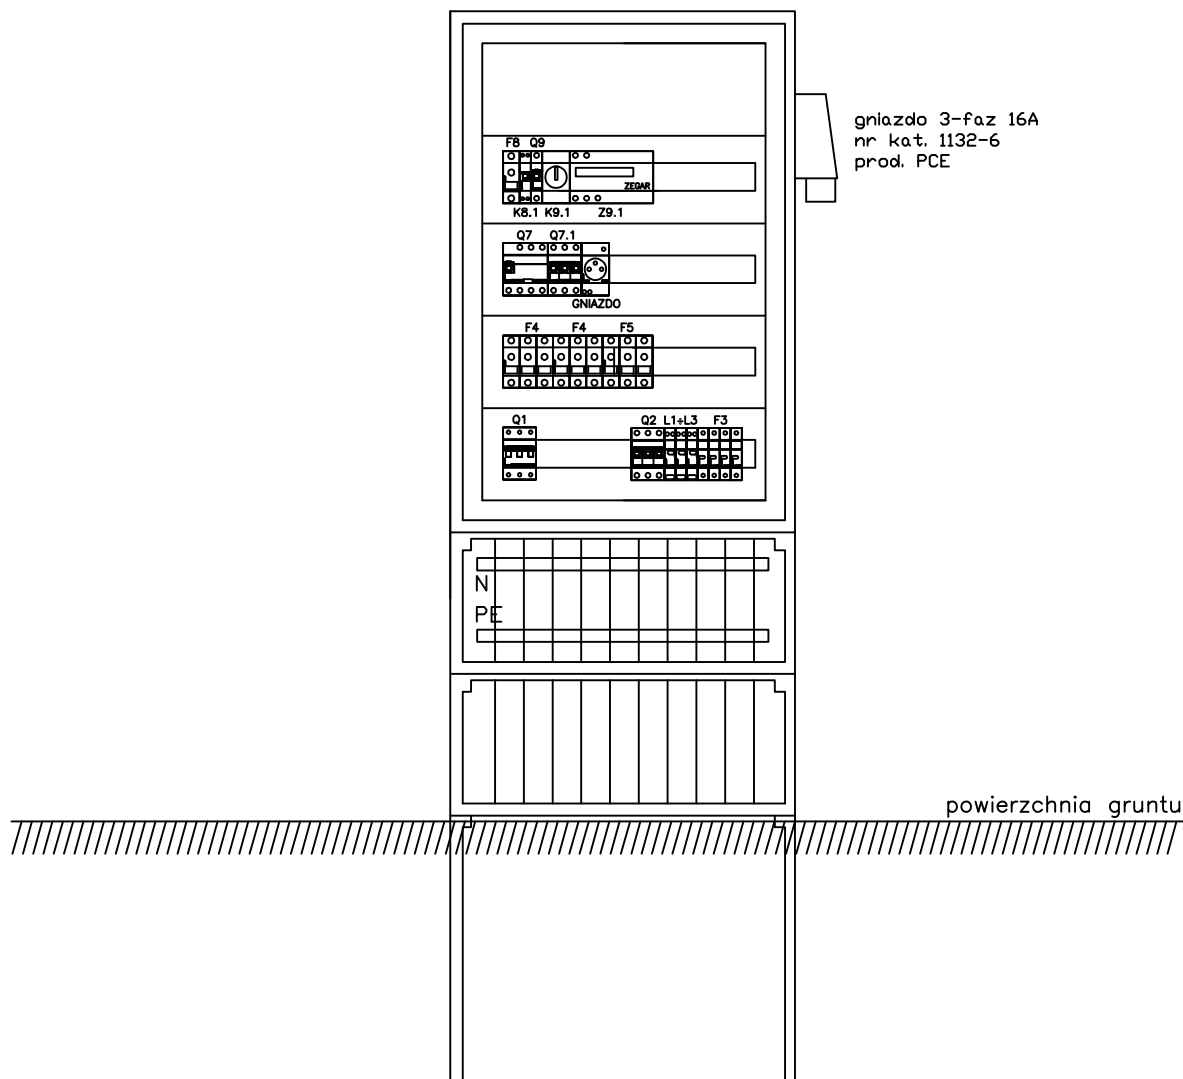

UWAGA:

Szafkę oświetlenia zewnętrznego należy wykonać w obudowie IP44.

Np.: szafka typu SOP w obudowie OP 58.2 FD prod. H. Sypniewski

bądź równoważną



**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant br. inst. elekt.	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03		Data: 01.2014r.
Asystent br. inst. elekt.	mgr inż. Krzysztof Leszczyński			
Zadanie:	Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze (Dz. nr 10/3, obr. nr 2 Czarny Bór)			Skala: —
Inwestor:	Gmina Czarny Bór Ul. XXX-lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór			Stadium: PB
Tytuł rys.:	STRUKTURALNY SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO			Nr rys.: 8

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej